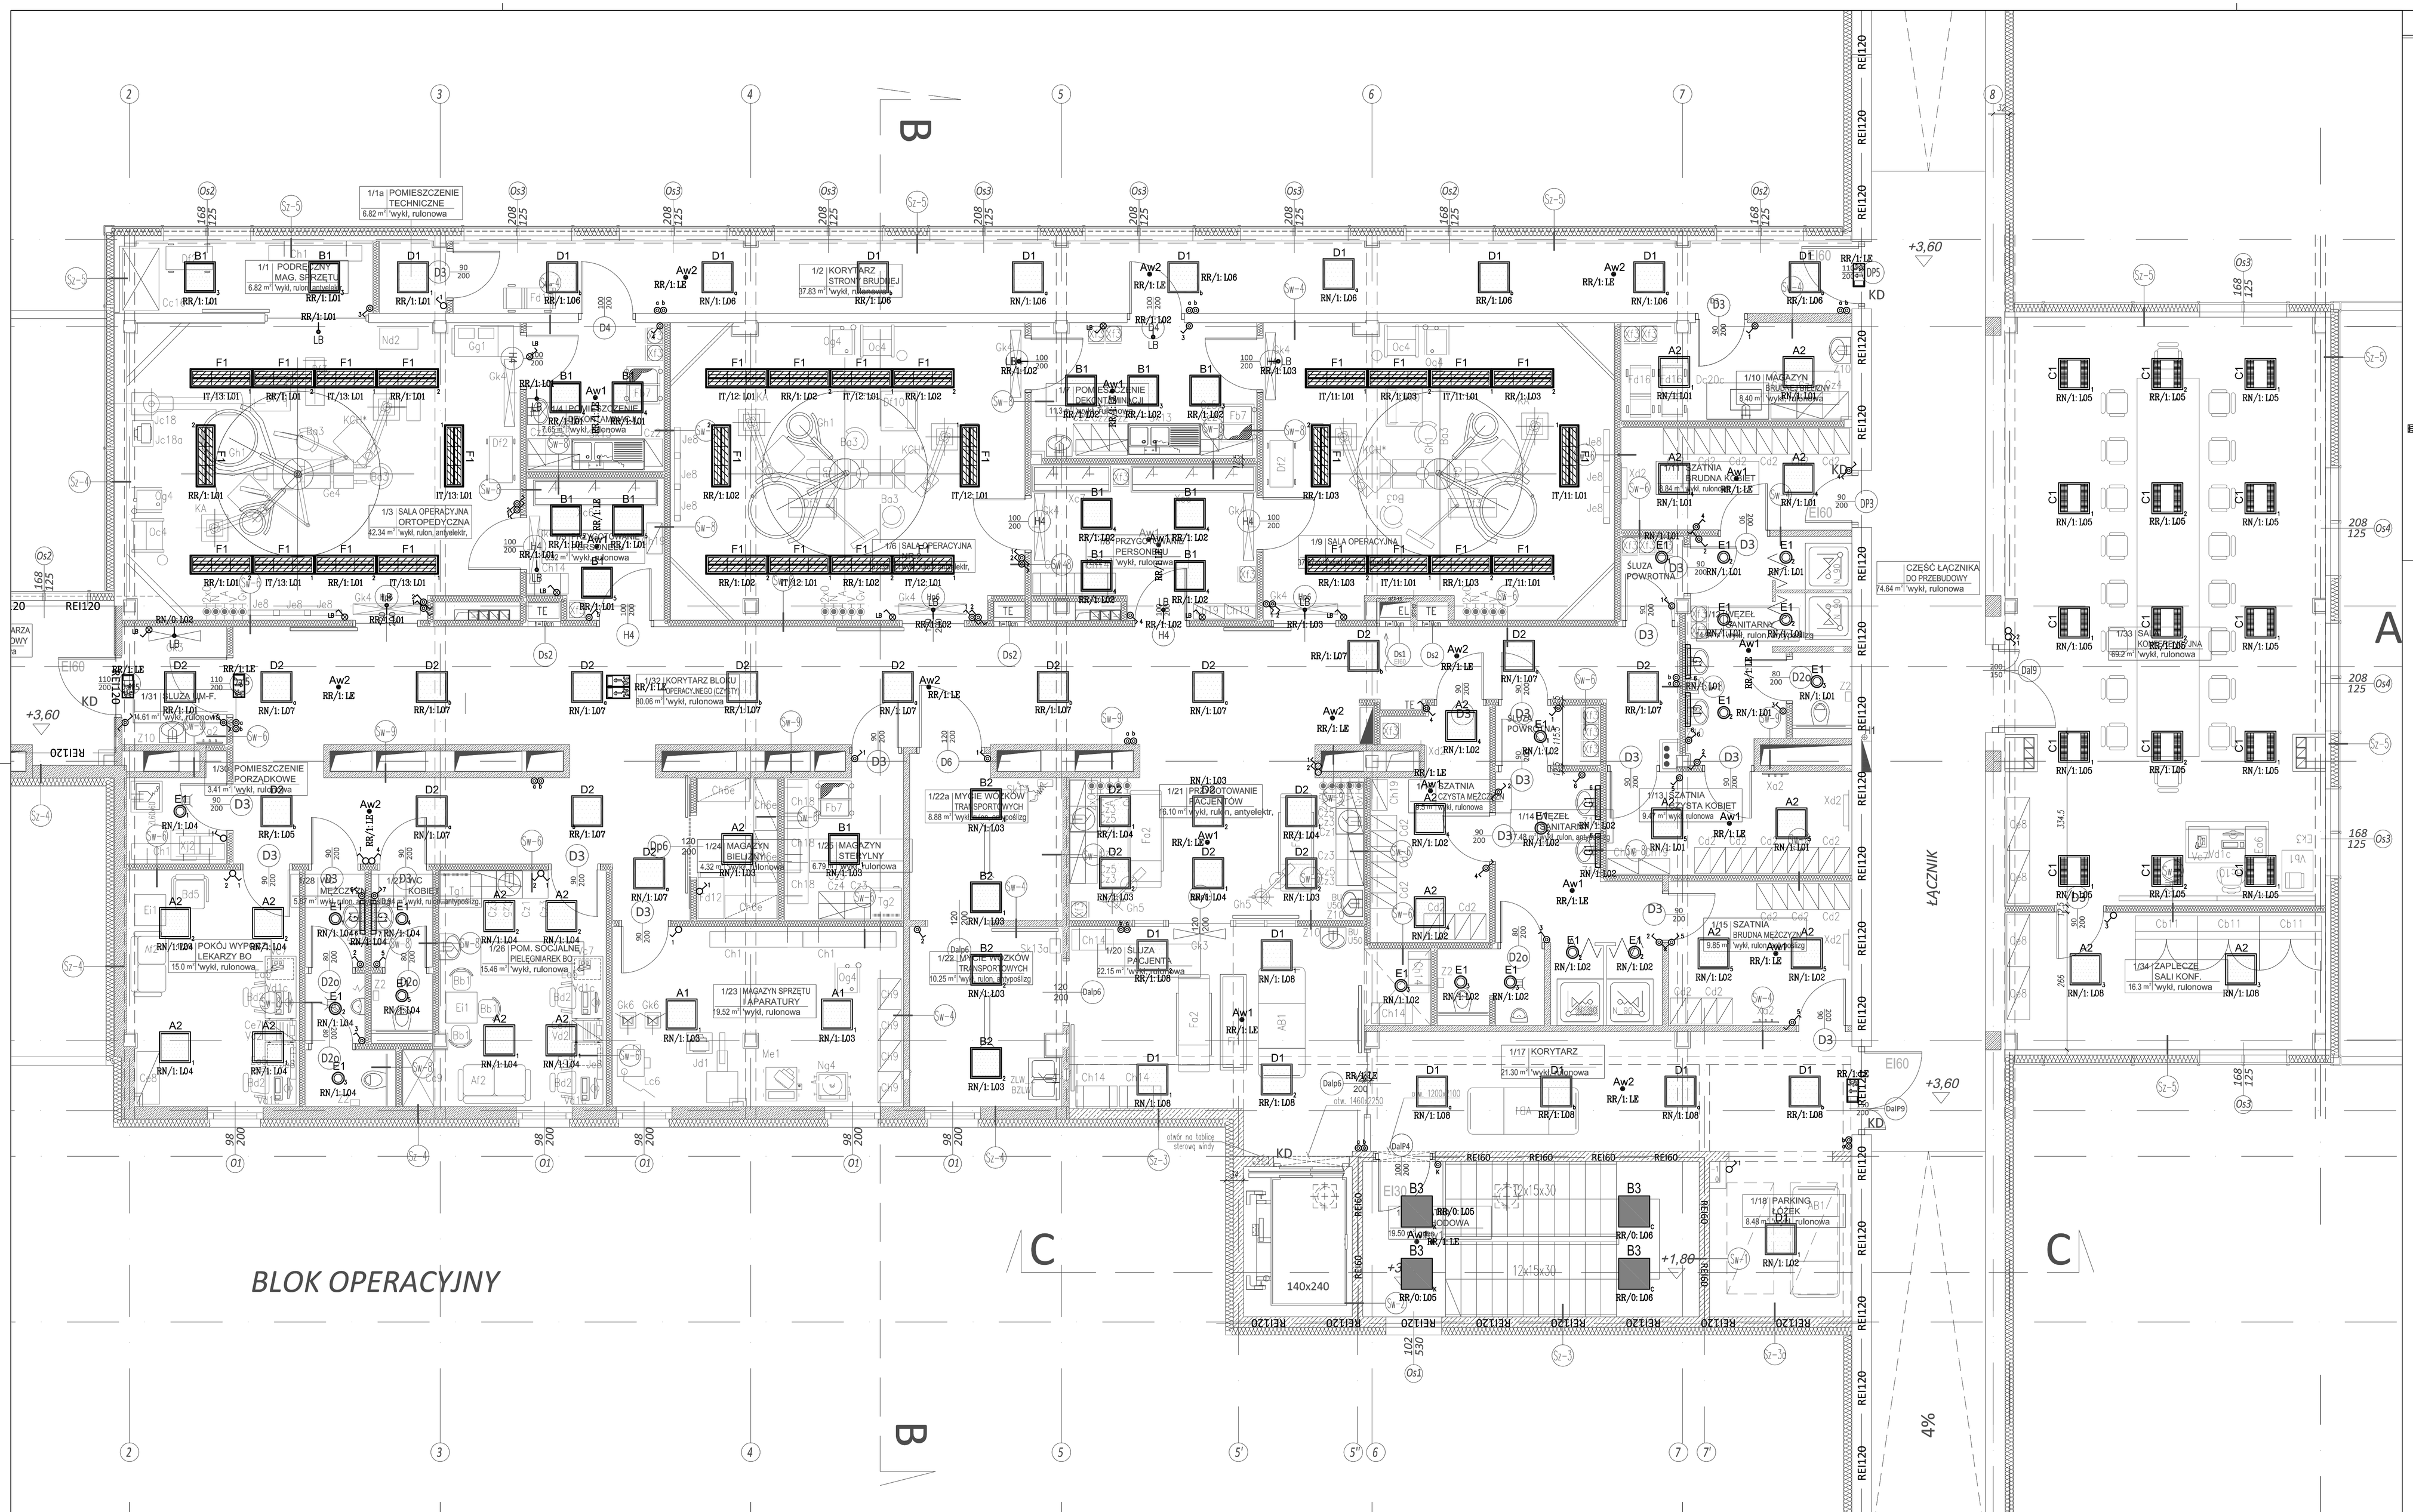

OZNACZENIA

- A1 — Oprawa fluorescencyjna z opaliizowaną szybą, do wbudowania, 4xT16 14W, IP20, EVG. Np.: Ridi EBRME 414/24 OS 4x14W lub równoważny
- A2 — Oprawa fluorescencyjna z opaliizowaną szybą, do wbudowania, 3xT16 14W, IP20, EVG. Np.: Ridi EBRME 414/24-3 OS 3x14W lub równoważny
- A3 — Oprawa fluorescencyjna z rastrem parabolicznym, do nabudowania, 3xT6 24W IP20, EVG, NP.: Ridi ABRF 3x14/24 SG 3x24W lub równoważny
- B1 — Oprawa fluorescencyjna z opaliizowaną szybą, do wbudowania, 4xT16 14W, IP54, EVG. Np.: Ridi EBRME 414/24 OSD 4x14W lub równoważny
- B2 — Oprawa fluorescencyjna z opaliizowaną szybą, do wbudowania, 3xT16 14W, IP54, EVG. Np.: Ridi EBRME 414/24-3 OSD 3x14W lub równoważny
- B3 — Oprawa LED z kloszem opaliizowanym, do nabudowania 2x10W, IP64 Np.: Ridi LF-LED 414/5200/840 lub równoważny
- C1 — Oprawa fluorescencyjna z rastrem parabolicznym, do wbudowania, 3xT16 14 W, IP54, EVG. Np.: Ridi EBRME 414/24 SG 4x14W lub równoważny
- D1 — Oprawa LED 22W/2700 z szybą mleczną, do wbudowania, IP54 Np.: Ridi EBRME-LED 414/2700-840 MPS lub równoważny
- D2 — Oprawa LED 45W/5200 z szybą mleczną, do wbudowania, IP54 Np.: Ridi EBRME-LED 414/5200-840 MPS lub równoważny
- D3 — Oprawa typu downlight 1x20W LED, z szybą IP44 Np.: Ridi EDLR 235/3000-840 WHOOD lub równoważny
- F1 — Oprawa fluorescencyjna z rastrem parabolicznym i szybą hartowaną, 3xT16 28W IP65, Np.: Ridi XEHLS 328/54 SG SH 3x28W lub równoważny
- F2 — Oprawa fluorescencyjna z kloszem półowalnym, 2xT16 28W, IP65 Np.: Ridi PFAD-116' 228 2x28W lub równoważny
- Aw1 — Oprawa awaryjna LED 3W, do przeźrzeni otwartej, min 1h, IP65, autotest Np. TM Technologie iTECH 1L/1/3W/P AT lub równoważny
- Aw2 — Oprawa awaryjna LED 3W, do drzwi ewakuacyjnych, min 1h, IP65, autotest Np. TM Technologie iTECH 1L/1/3W COR/P AT lub równoważny
- Aw3 — Oprawa awaryjna LED 7W, do przeźrzeni otwartej, min 1h, IP65, autotest Np. TM Technologie ONTEC S M1 10IAT lub równoważny
- Aw4 — Oprawa ewakuacyjna LED min 1h, IP20, autotest Np. TM Technologie ONTEC PP 30OM AT lub równoważny
- ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY, JEDNOBIEGUNOWY, 16A, 250V, IP20/IP44
- ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY, ŚWIECZNIKOWY, 16A, 250V, IP20/IP44
- ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY, SCHODOWY, 16A, 250V, IP20/IP44
- PRZYCISK OŚWIETLENIOWY, 16A, 250V, IP20
- ŁĄCZNIK NA KLUCZYK Z LICZNIKIEM CZASU PRACY

OSPRZĘT NP. POLO/FIORENA – HAGER

Projekt ten jest własnością autora i jest chroniony przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykorzystanie znaków do projektu lub kopiowanie oraz używanie tych rysunków do jakichkolwiek innych celów bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody autora jest zabronione.

BIURO PROJEKTOWE
MONITORING INFORMATYKA BUDOWNICTWO
ROBERT BULZACKI
UL. JANA KAZIMIERZA 10, 01-248 WARSZAWA
NIP: 118-00-04-201 Tel.: +48 22 2442061 e-mail: poczta@jpb.com.pl

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY
SPZOZ Zespół Zakładów Leczniczych Otwartego i Zamkniętego im. Duńskiego Czerwonego Krzyża
ul. Wilcza 2, 06-200 Mława Mazowiecki

Faza opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa zadania:	Wykonanie projektu budowlanego dla modernizacji i nadbudowy Bloku operacyjnego oraz przebudowy oddziału anestezjologii i intensywnej terapii szpitala w miejscowości mazowieckim z podziałem na etapy, autorskiego i wykonawczem (prawomocne), decyzji o pozwoleniu na budowę
Nazwa/adres obiektu:	SPZOZ Zespół Zakładów Leczniczych Otwartego i Zamkniętego im. Duńskiego Czerwonego Krzyża ul. Wilcza 2, 06-200 Mława
Inwestor / Zamawiający:	SPZOZ Zespół Zakładów Leczniczych Otwartego i Zamkniętego im. Duńskiego Czerwonego Krzyża
Adres Inwestora:	ul. Wilcza 2, 06-200 Mława Mazowiecki

	Imię i Nazwisko	Specjalność, nr upr.	Podpis
Projektant:	mgr inż. Mariusz Krysiłlewicz	upr. bud. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na MAZ/0332/PWOE/08	
Opracował(a):	mgr inż. Adam Zdzisiański Marek Zabuski Martyna Gogacz	MAZ/0332/POOE/10	
Sprawdził:	mgr inż. RÓbert Bulzacki	upr. bud. w specjalności instalacyjno-budowlanej na MAZ/0329/PWEE/12	
Branża:	ELEKTRYCZNA	Data:	2014.09
Nazwa rysunku:	RZUT I PIETRA INSTALACJE OŚWIETLENIA	Skala:	1:50
Zakres opracowania:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		

Nr rysunku	Nr obiektu	Branża	Faza	Rzoszczenie	Stop.	Numer op.	Zmiana
138_MBO_PW_ E _ ET _ 0 _ R07 _ 0							